
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

Szpital św. Ludwika
Spis treści 1
Piętro komunikacja
Podsumowanie 2
3D Rendering 3
Klatka schodowa
Podsumowanie 4
3D Rendering 5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piętro komunikacja / Podsumowanie

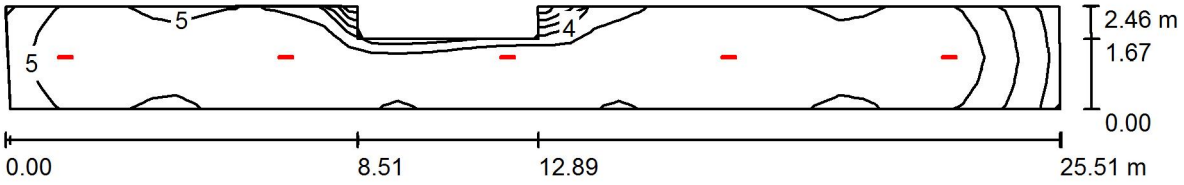

Wysokość pomieszczenia: 4.000 m, Wysokość montażu: 4.000 m, Współczynnik konserwacji: 0.85

Wartości Lux, Skala 1:183

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	5.41	1.24	6.45	0.230
Podłoga	0	5.34	1.09	6.48	0.205
Sufit	0	0.20	0.00	23	0.005
Ściany (8)	0	3.41	0.02	137	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość:	0.000 m
Siatka:	43 x 4 Punkty
Margines:	0.000 m


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	5	ES-SYSTEM 8401030 VDN-D4x1TA1H (1.000)	260	260	4.0
			W sumie: 1299	W sumie: 1300	20.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.34 W/m² = 6.27 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 58.98 m²)


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Piętro komunikacja / 3D Rendering

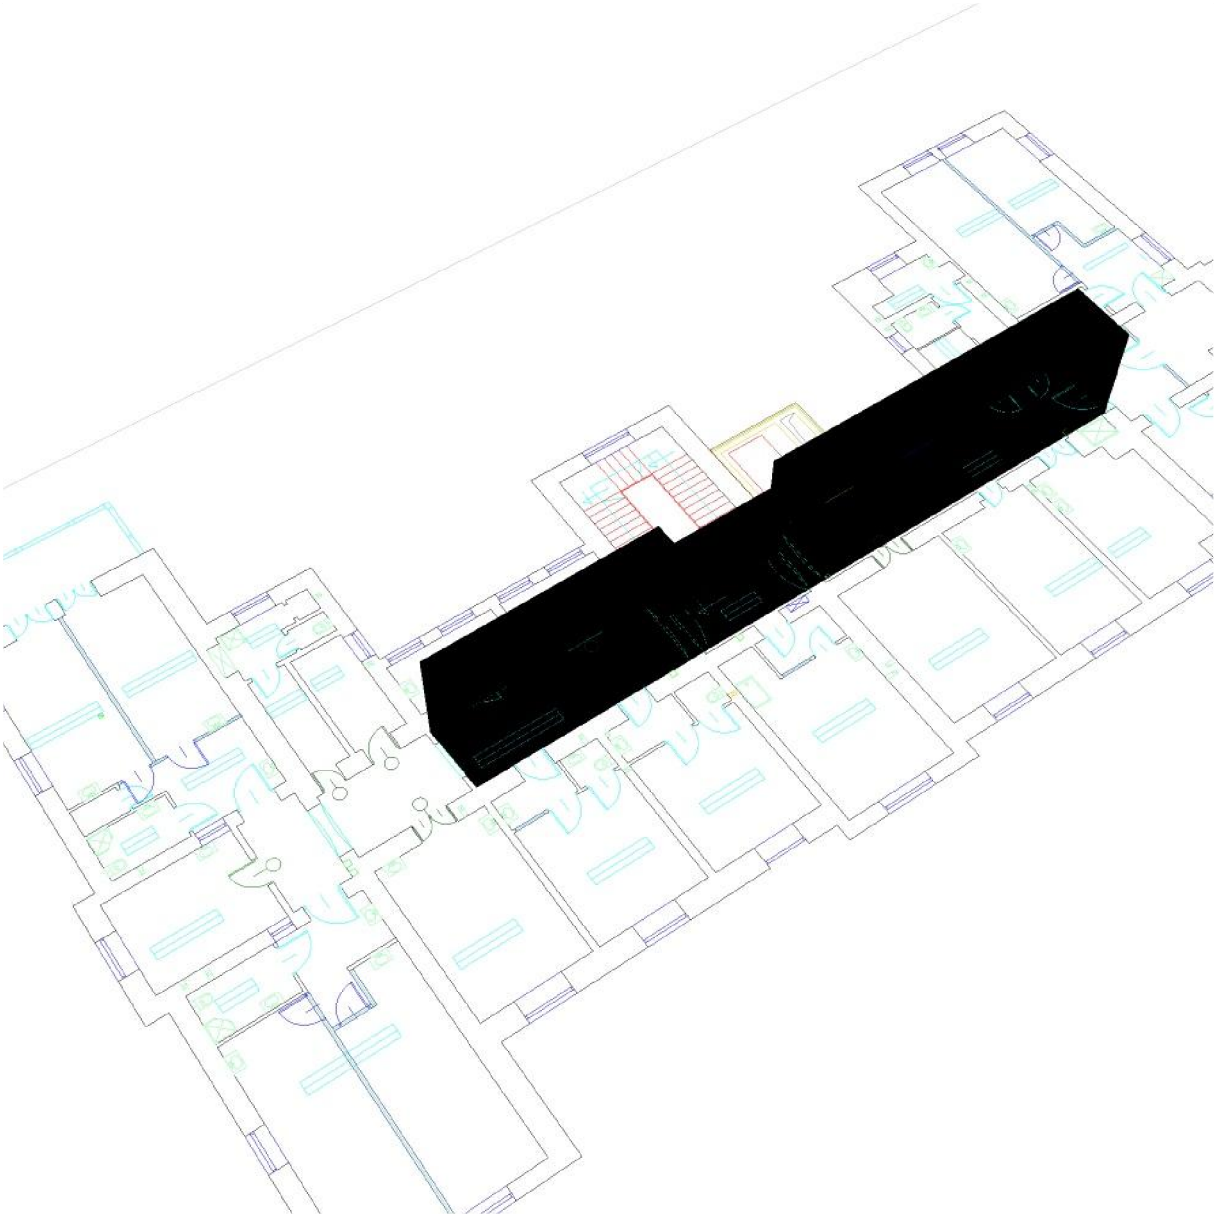

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa / Podsumowanie

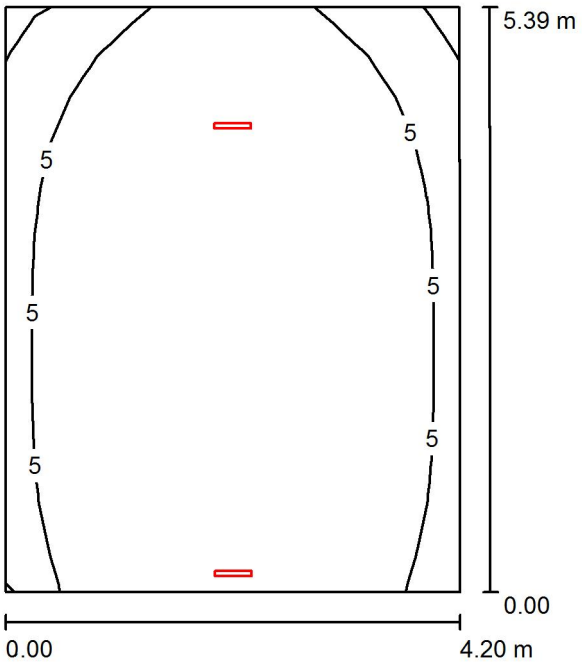

Wysokość pomieszczenia: 4.000 m, Wysokość montażu: 4.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.85

Wartości Lux, Skala 1:70

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	5.74	4.07	6.65	0.710
Podłoga	0	5.71	3.68	6.67	0.645
Sufit	0	0.20	0.00	20	0.023
Ściany (4)	0	4.02	0.08	659	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość:	0.000 m
Siatka:	13 x 10 Punkty
Margines:	0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	ES-SYSTEM 8401030 VDN-D4x1TA1H (1.000)	260	260	4.0
			W sumie: 520	W sumie: 520	8.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.35 W/m² = 6.16 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 22.62 m²)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Klatka schodowa / 3D Rendering

